



SZCZEGÓŁ WYKONANIA STUDNI ODCINAJACEJ Sz4 PRZED POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW P4  
Z ZAMKNIĘCIEM WRZECIONOWYN NA DOPŁYWIE ŚCIEKÓW

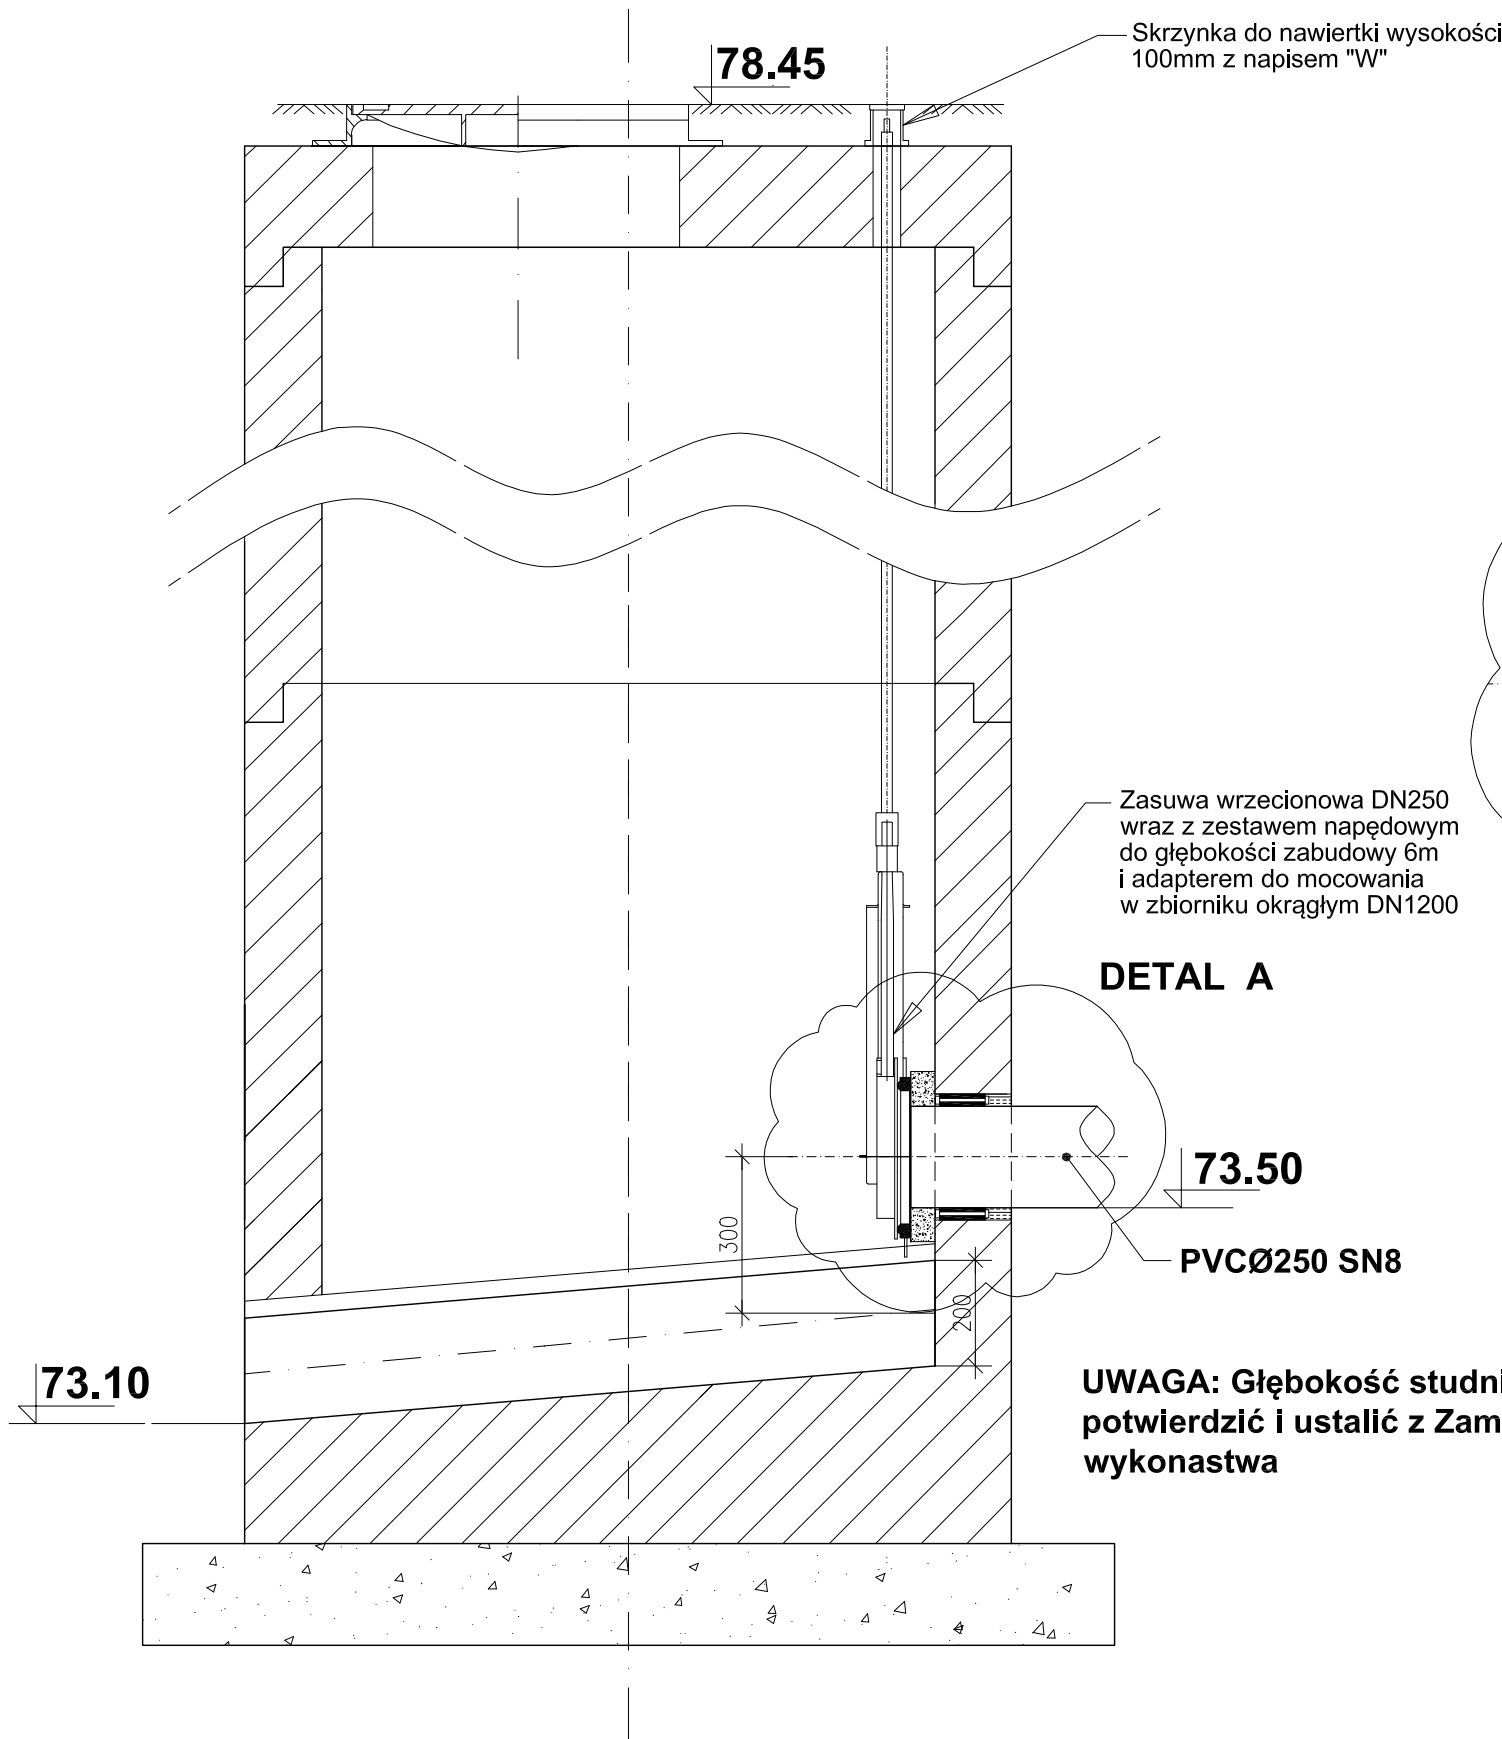

**DETAL A:**  
Szczegół wykonania przejścia szczelnego dla wlotu ścieków PVCØ250

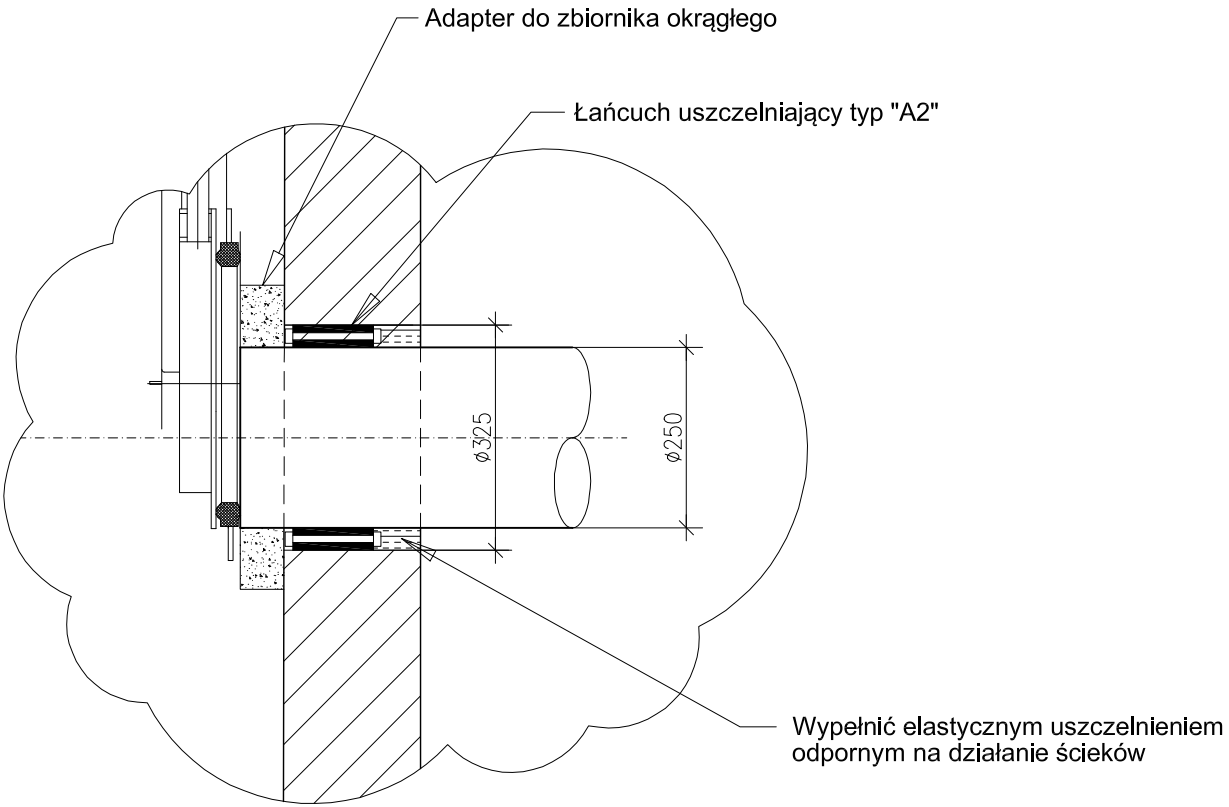

Inwestor:	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁOMIANKACH Sp. z o.o.		
Adres:	ul. Rolnicza 244, 05-092 ŁOMIANKI		
Projekt:	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Miłej oraz ulicy Marii Konopnickiej w Łomiankach dla zasilania w wodę i odbiór ścieków z budynków mieszkalnych		
Lokalizacja:	ŁOMIANKI		
Wykonawca:		<b>GEOKART - INTERNATIONAL</b> Spółka z o. o. 35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:			
FUNKCJA:	NR UPR.:	Specjalność:	PODPIS:
Projektant: mgr inż. Iwona Rybak	Upr.bud.Nr: PDK/0082/PWOS/05	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentyl., gaz., wod-kan	
Sprawdzający: mgr inż. Marcin Łabaj	Upr.bud.Nr: PDK/0025/POOS/09	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentyl., gaz., wod-kan	
Opracowanie: mgr inż. Ireneusz Górski			
Faza: <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>		Data opracowania: 27.12.2017r.	
Nazwa rysunku: ST REWIZYJNA DN1200 - Sz4		Skala rysunku:	
z zamknięciem wrzecionowym na dopływie ścieków		Nr arkusza:	
		Nr rys.: 4.5	